

Installation af sikkerhedsbelysning i h. t. DS/EN 1838


Andre vigtige krav iht. DS/EN 1838

- Monteringshøjde over gulv minimum 2 meter
- Regelmæssighed: $E_{max} : E_{min} < 40:1$ (10:1 i højrisikozoner)
- Blændingsbegrænsning er defineret.
- Min. 5 lux ved brandsluknings- og førstehjælpsudstyr og brandtryk placeret uden for flugtvejene.


Signaturforklaring

	Flugtvejsskilt		Brandslukningsudstyr
	Flugtvejsskilt med henvisning		Brandtryk
	Flugtvejs-/ panikarmatur med klart lys på gulvet		Førstehjælpsudstyr


Husk: Der skal være mindst 1 lux på gulvet i alle flugtveje

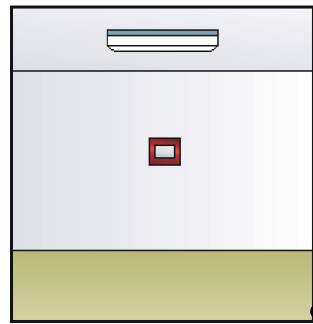


Ved brandtryk.

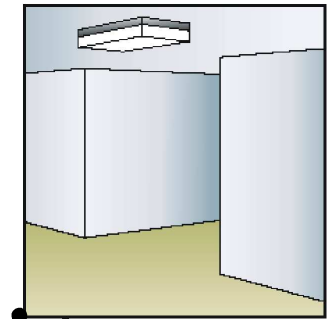

Ved alle "kryds" i flugtvejen.

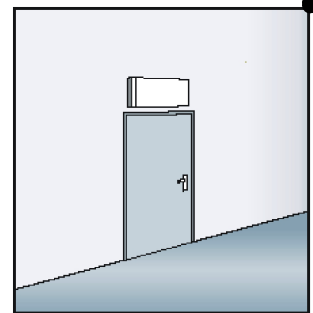


Ved flugtvejens ende. Udvendt og indvendigt

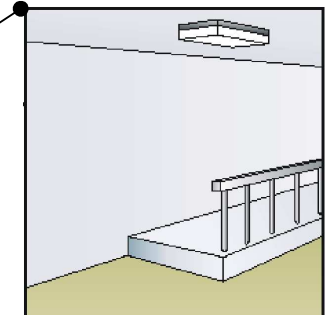


Ved enhver niveauændring i flugtvejen.




Ved udgange i flugtvejen. (Der skal fra ethvert punkt i flugtvejen kunne iagttages en udgang eller en henvisning dertil.)

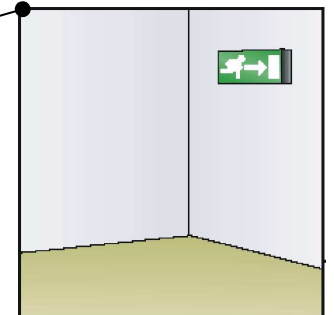

Ved enhver flugtvejsændring. (Der skal fra ethvert punkt i flugtvejen kunne iagttages en udgang eller en henvisning dertil.)

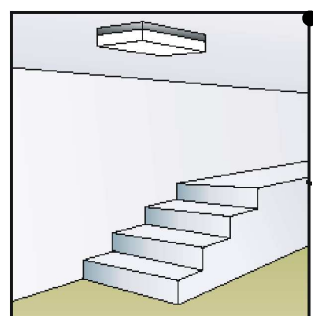

Alle trappetrin i flugtvejen skal belyses.

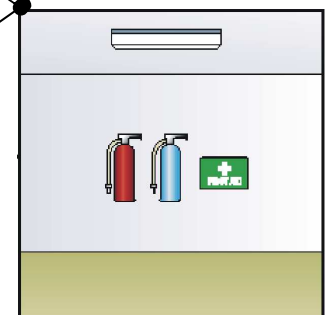

Ved brandsluknings- og førstehjælpsudstyr.

